記録年度　：令和3年度
試料名　　：地下水（新1）
採取場所　：採取図　新①

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日	5月15日	6月21日	7月6日	8月2日	9月2日	10月1日	11月10日	12月2日	1月17日	2月7日	3月23日	(mg/L)
	結果日	4月21日	5月22日	6月28日	9月6日	8月10日	9月9日	10月8日	11月17日	12月9日	1月26日	2月14日	3月30日	
塩化物イオン	mg/L	83	77	76	92	43	29	27	78	61	80	86	84	
電気伝導度	mS/cm	0.31	0.34	0.33	0.31	0.34	0.24	0.27	0.51	0.44	0.52	0.54	0.51	
地下水位	m	3.23	3.97	3.85	3.88	3.85	4.08	4.00	4.00	3.81	4.00	4.04	4.02	
アルキル水銀	mg/L				<0.0005									不検出
総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0.0005
カドミウム	mg/L				0.002									0.003
鉛	mg/L				<0.001									0.01
六価クロム	mg/L				<0.01									0.05
砒素	mg/L				0.001									0.01
全シアン	mg/L				<0.1									不検出
PCB	mg/L				<0.0005									不検出
トリクロロエチレン	mg/L				<0.001									0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001									0.01
ジクロロメタン	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				0.0003									0.002
クロロエチレン	mg/L				<0.0002									0.002
1･2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004									0.004
1･1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01									0.1
1･2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004									0.04
1･1･1-トリクロロエタン	mg/L				<0.1									1
1･1･2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0006									0.006
1･3-ジクロロプロペン	mg/L				<0.0002									0.002
チウラム	mg/L				<0.006									0.006
シマジン	mg/L				<0.003									0.003
ベンゼン	mg/L				<0.001									0.01
セレン	mg/L				<0.001									0.01
チオベンカルブ	mg/L				<0.02									0.02
1･4-ジオキサン	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.1									10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.016									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	

記録年度　：令和3年度
試料名　　：地下水(新2)
採取場所　：採取図　新②

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日	5月15日	6月21日	7月6日	8月2日	9月2日	10月1日	11月10日	12月2日	1月17日	2月7日	3月23日	(mg/L)
	結果日	4月21日	5月22日	6月28日	9月1日	8月10日	9月9日	10月8日	11月17日	12月9日	1月26日	2月14日	3月30日	
塩化物イオン	mg/L	53	42	35	50	30	39	19	42	37	48	43	45	
電気伝導度	mS/cm	0.22	0.16	0.18	0.19	0.17	0.16	0.17	0.27	0.30	0.30	0.29	0.27	
地下水位	m													
アルキル水銀	mg/L				<0.0005									不検出
総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L				0.001									0.003
鉛	mg/L				<0.001									0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L				<0.01									0.05
砒素	mg/L				0.001									0.01
全ｼｱﾝ	mg/L				<0.1									不検出
PCB	mg/L				<0.0005									不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				0.001									0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				0.0006									0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.01									0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.004									0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.1									1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0006									0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L				0.0003									0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L				<0.006									0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L				<0.003									0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｾﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L				<0.02									0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				4.1									10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L				0.022									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	

記録年度　：令和3年度
試料名　　：地下水3
採取場所　：採取図③

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日	5月15日	6月21日	7月6日	8月2日	9月2日	10月1日	11月10日	12月2日	1月17日	2月7日	3月23日	(mg/L)
	結果日	4月21日	5月22日	6月28日	9月6日	8月10日	9月9日	10月8日	11月17日	12月9日	1月26日	2月14日	3月30日	
塩化物イオン	mg/L	6.0	7.6	6.0	8.9	6.6	7.2	7.2	9.3	6.9	5.4	6.3	6.6	
電気伝導度	mS/cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11	0.75	0.75	0.12	0.19	0.10	0.10	0.10	
地下水位	m	7.00	6.66	6.71	6.75	6.75	6.84	6.84	6.90	7.00	6.96	7.00	7.00	
アルキル水銀	mg/L				<0.0005									不検出
総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0.0005
カドミウム	mg/L				<0.001									0.003
鉛	mg/L				<0.001									0.01
六価クロム	mg/L				<0.01									0.05
砒素	mg/L				<0.001									0.01
全シアン	mg/L				<0.001									不検出
PCB	mg/L				<0.0005									不検出
トリクロロエチレン	mg/L				<0.001									0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001									0.01
ジクロロメタン	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
クロロエチレン	mg/L				<0.0002									0.002
1･2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004									0.004
1･1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01									0.1
1･2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004									0.04
1･1･1-トリクロロエタン	mg/L				<0.1									1
1･1･2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0006									0.006
1･3-ジクロロプロペン	mg/L				<0.0002									0.002
チウラム	mg/L				<0.006									0.006
シマジン	mg/L				<0.003									0.003
ベンゼン	mg/L				<0.001									0.01
セレン	mg/L				<0.001									0.01
チオベンカルブ	mg/L				<0.02									0.02
1･4-ジオキサン	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.08									10
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.018									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	

記録年度　：令和3年度
試料名　　：地下水4
採取場所　：採取図④

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日	5月15日	6月21日	7月6日	8月2日	9月2日	10月1日	11月10日	12月2日	1月17日	2月7日	3月23日	(mg/L)
	結果日	4月21日	5月22日	6月28日	9月1日	8月10日	9月9日	10月8日	11月17日	12月9日	1月26日	2月14日	3月30日	
塩化物イオン	mg/L	9.8	6.8	5.0	5.6	3.8	4.6	4.3	5.5	5.8	2.8	4.0	7.0	
電気伝導度	mS/cm	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.05	0.08	0.07	
地下水位	m	4.72	4.75	4.64	4.61	4.84	4.87	4.81	4.78	4.70	4.75	4.80	4.80	
アルキル水銀	mg/L				<0.0005									不検出
総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L				<0.001									0.003
鉛	mg/L				0.002									0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L				<0.01									0.05
砒素	mg/L				<0.001									0.01
全ｼｱﾝ	mg/L				<0.1									不検出
PCB	mg/L				<0.0005									不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0004									0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.01									0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.004									0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.1									1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0006									0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L				0.0002									0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L				<0.006									0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L				<0.003									0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｾﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L				<0.02									0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.5									10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L				0.016									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	

記録年度　：　令和3年度
試料名　：　放流水
採取場所　：　採取図⑤

検査項目（排水基準を定める省令別表第一及び第二）		検査結果（放流水）												排水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日		5月15日	6月21日	7月6日	8月2日	9月2日	10月1日	11月10日					(mg/L)
	結果日		5月22日	8月17日	7月12日	8月10日	9月9日	10月8日	11月17日					
pH		冬季間水処理運転なし	7.6	7.1	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	5.8～8.6
BOD	mg/L		13	14	15	16	12	12	12					60
COD	mg/L		38	22	42	31	65	62	42					90
SS	mg/L		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					60
塩化物ｲｵﾝ	mg/L		8100	5300	8900	5000	12000	8000	7900					
窒素含有量	mg/L		38	21	42	9	35	35	39					120
ｎ－ﾍｷｻﾝ抽出物（鉱油）	mg/L			<0.5										5
ｎ－ﾍｷｻﾝ抽出物（植物）	mg/L			<0.5										30
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L			<0.05										5
銅含有量	mg/L			0.012										3
亜鉛含有量	mg/L			0.017										2
溶解性鉄含有量	mg/L			<0.01										10
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L			3.0										10
ｸﾛﾑ含有量	mg/L			<0.01										2
大腸菌群数	mg/L			0										3000
リン含有量	mg/L			<0.01										16
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/L		0.0022	0.0011	0.0020	0.0005	0.0005	0.0007	0.0011					0.005
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L			<0.0005										不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.001										0.03
鉛及びその化合物	mg/L			0.002										0.1
六価ｸﾛﾑ及びその化合物	mg/L			<0.01										0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.002										0.1
ｼｱﾝ化合物	mg/L			<0.1										1
PCB	mg/L			<0.0005										0.003
有機燐	mg/L			<0.1										1
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001										0.1
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001										0.1
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002										0.2
四塩化炭素	mg/L			<0.0002										0.02
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			0.030										0.04
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.01										1
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004										0.4
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.1										3
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0006										0.06
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L			<0.0002										0.02
ﾁｳﾗﾑ	mg/L			<0.006										0.06
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L			<0.003										0.03
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L			<0.02										0.2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001										0.1
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			0.039										0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			2.4										50
フッ素及びその化合物	mg/L			3.1										15
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005										0.5
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合	mg/L			8.0										200
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L			0.00002										10
異状の有無			無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し					
異状時に講じた措置内容			無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し					

採取場所図
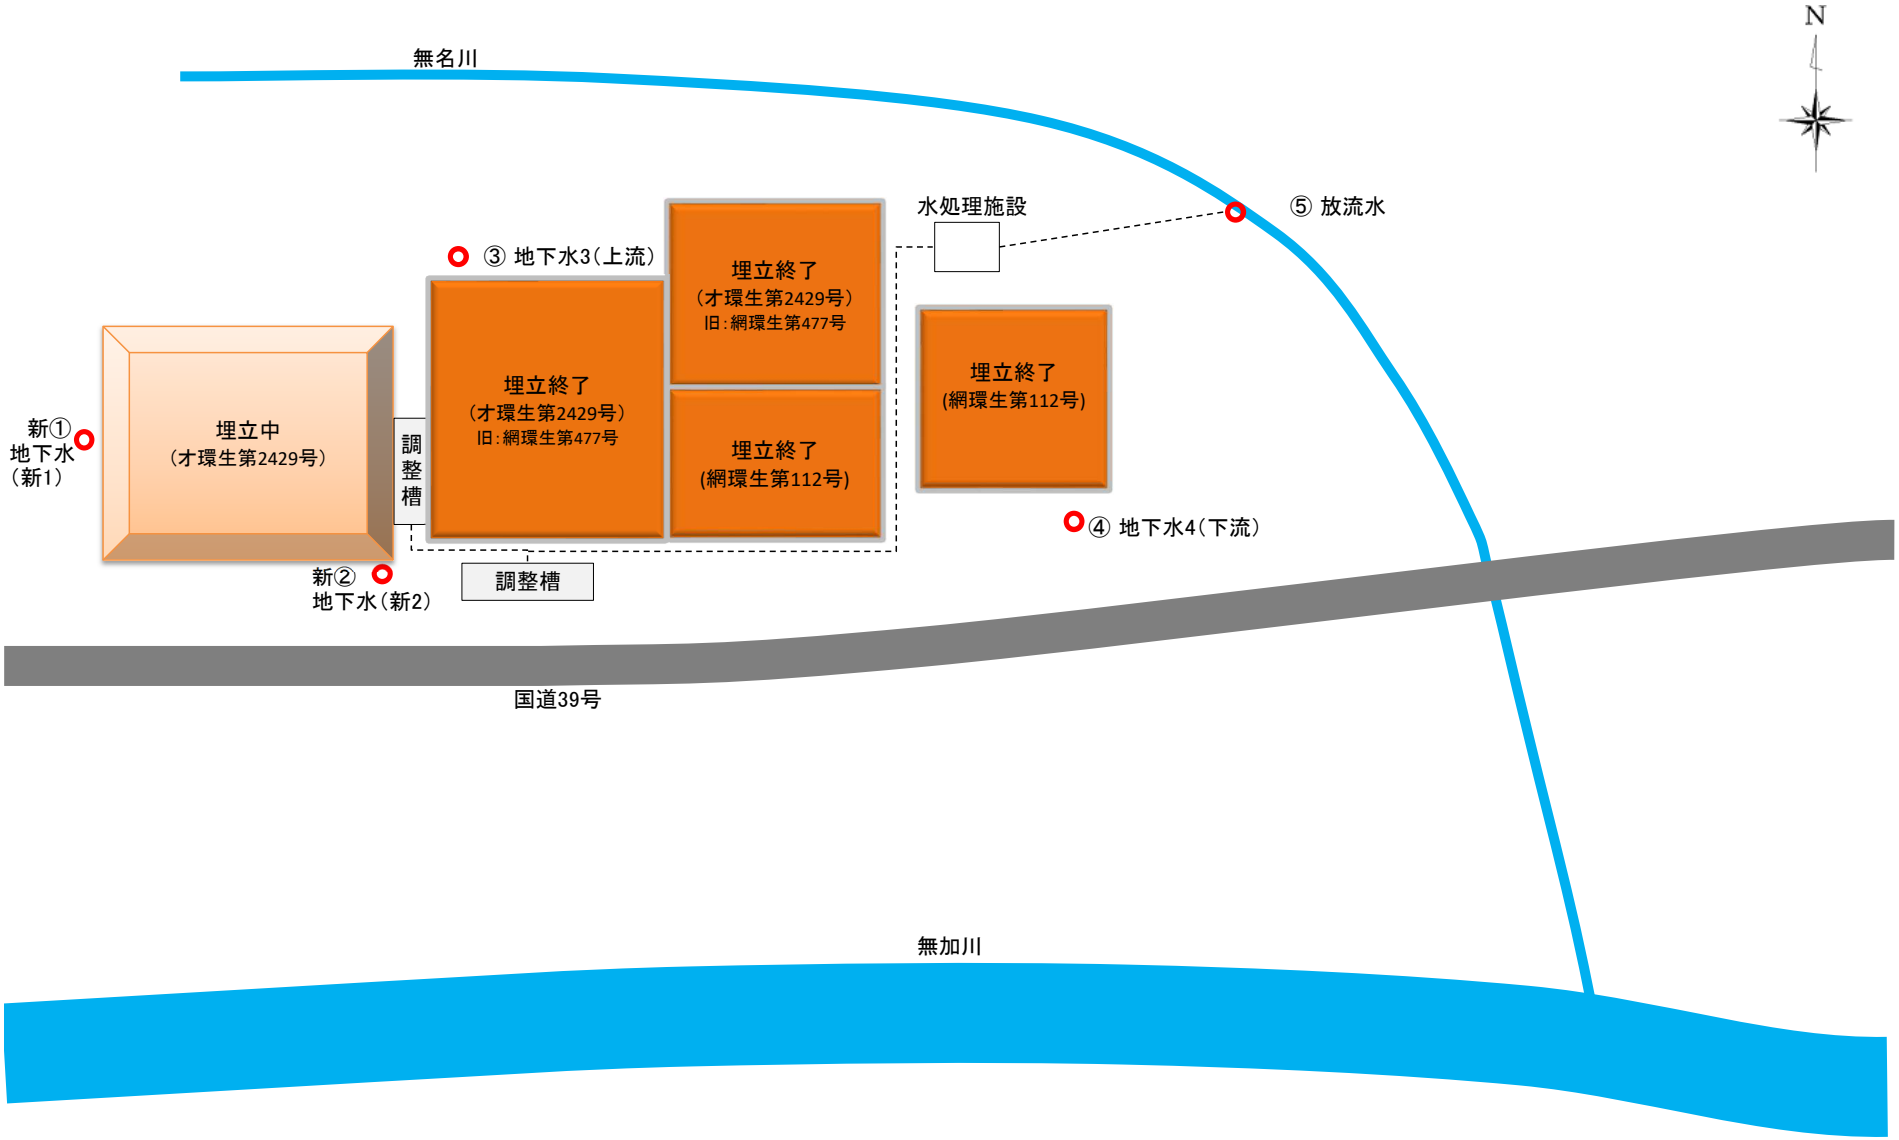
管理型最終処分場